

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ _____

"14" июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Мало- Оёшинский сельский клуб

1.2. Полный почтовый адрес объекта: НСО, Колыванский район, д. Малый Оёш, ул. Октябрьская, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 1 этаж, 142,3 кв. м, часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м, наличие прилегающего земельного участка: нет, _____ кв. м

1.4. Год постройки здания: 1999, последнего капитального ремонта: 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации учреждения: Муниципальное Казенное Учреждение Центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ» (МКУ ЦКД «КОНТАКТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 633 168, НСО, Колыванский район, д. Малый Оёш, ул. Октябрьская, д.11, тел. 27-227

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Соколовского сельсовета

1.10. Адрес вышестоящей организации: НСО, Колыванский район, с. Соколово, ул. Советская, д. 43, тел. факс 31-411

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: культура

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Виды услуг: культурно-досуговые мероприятия, кружковая и клубная деятельность

2.6. Форма оказания услуг: на объекте и на дому

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день – 40 человек), вместимость – 60 человек, пропускная способность – 200 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовый автобус Колывань – Соколово, ост. Д. Малый Обл, от остановки до здания ДК по насыпной дороге,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 500 метров

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (дорога ровная)

Их обустройство для инвалидов на колясках: (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)	2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)	5	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У)	6	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
----------	---	---

		не нужда ется (доступ обеспеч ен)	ремонт (текущий, капитальны й); оснащение оборудован ием	индив идуальное решение с техническ ими средствам и реабилита ции	техни ческие решения невозмо жны организац ия альтернат ивной формы обслужива ния
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нужда ется			
2.	Вход (входы) в здание	Не нужда ется			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Инд. решение с ТСР	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нужда ется			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нужда ется			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Инд. решение с ТСР	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нужда ется			
8.	Все зоны и участки			Инд. решение с ТСР	

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2017-2020г.

в рамках исполнения плана адаптации инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется : согласование с Главой Администрации Соколовского сельсовета Колыванского района, председателем общественной организации «Колыванская местная организация Всероссийского общества инвалидов»

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: от «13» июня 2017 г.

Приложение: план объекта

Руководитель рабочей группы: директор (Должность, Ф.И.О.) Алексеева Е.П./



Согласовано
Представитель общественной организации

«УТВЕРЖДАЮ»



«13» июня 2017 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 2 /13.06.2017 г.

Муниципальное Казенное Учреждение Центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ» Администрации Соколовского сельсовета
Полное юридическое наименование объекта

НСО Кольванский район, д. Малый Оеш, ул. Октябрьская, д. 11, тел. 8 (383 52 27 227)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: Администрация Соколовского сельсовета

2. Вид деятельности : культура

3. Форма собственности: государственная

Государственная, муниципальная, частная




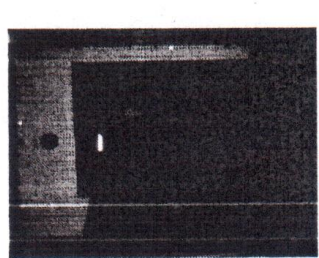
4. Размещение объекта: в центре населенного пункта (д. Малый Оеш)


Отдельно стоящее здание 1 этаж; год постройки: 1999 г. (капитального ремонта- 2014 г.)

5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 40 чел., вместимость: 60 чел., пропускная способность: 200 чел.

6. Функциональное назначение объекта : культурно- досуговая



2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленные нормативы доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Мероприятия по адаптации, установка, создание, ремонт, замена	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Количество / входная площадка	см	не менее 140x200 или 150x185	2,3 x 2,4	К	соответствуют	 П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Ресурсы/ покрытие		наличие	треугольная плитка	Все категории		 П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	навес на всю входную зону	Все категории	соответствует	 П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	дверь (Р) 84	К	У двери есть дополнительная секция, что позволит расширить дверной проем еще на 24 см.	 П. 5.1.4. СП 59.13330.2012


	- высота бурового		1,04	не более 1,4	11,5	K.O.C	?	
--	-------------------	--	------	--------------	------	-------	---	---

Л.5 Л.4. СП.59.13330.2012


(Для доступа к зоне оказания услуги)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Командный кабинет						
	Шеренга пути движения кресла-коляски в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 130	197	К	Соответствует	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120		К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	3 места	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях:	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	опопительная батарея - ширина от стены 14, высота от пола 72, длина в доль стены 94. 3 место для отдыха высота 47, ширина от стены 49, длина в доль стены 150	К,С		 П.5.2.7. СП 59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по адресу БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий мест	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Зрительный зал	ед.			К, О		
	Ширина дверного проема	см.	не менее 90 (допустимо 100)	118	К	соответствует	 П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.	3 4 5 6 7 8 9	80	К	места в зрительном зале можно варьировать, так как они не прикреплены к полу. При необходимости можно обеспечить 4 места для К	П.7.6.15. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПЧ*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, служебных; в общественных зданиях, где одновременно находится более 30 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.	м	наличие обязательно	1	К, О, С, Г	?	П.5.40, СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещений на высоте	см	Наличие 155	отсутствуют	К, О, С, Г	?	П.5.3.6, СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	не менее 90	74	К	?	
	габариты доступной мебели в общей уборной	см	Не менее 165 x 130	134 x 290	К	?	П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	отсутствуют	К, О		П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствуют			П.5.3.6, СП 59.13330.2012
	Гардеробные:						П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	165	К	Разместить дополнительную - гардеробную вешалку в соответствии с нормами	Фото П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи	см	не менее 300		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина скамьи	см	не менее 70		К		СП 59.13330.2012
	- высота скамьи	см	не более 50		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	не менее 180		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

Единицы измерения	Норматив	Фактическое значение	Для кресла МГН	Мероприятия по адаптации, модернизации, установке, ремонту, реконструкции, замена	Примечания
3	1.4	3	6		3
Исходный объект	наличие	отсутствует	С	Разместить в зоне доступа информацию для МГН	

МГН – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, Г – инвалиды с нарушением слуха, ТЖ – инвалиды, передвигающиеся на креслах-